



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รับที่ 698
วันที่ 27 ก.พ. 2558
เวลา 15.00 น.

ส่วนราชการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่ กก. 043 / 2558

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง รายงานการตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าและคณะ เป็นกรรมการตรวจรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 30 เครื่อง ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียูตามอาคารต่างๆ คือ

1. คณะครุศาสตร์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง พ.ร. 01.41.119 - 123 / 58
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง พ.ร. 01.41.124 - 128 / 58
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง พ.ร. 01.41.128 - 135 / 58
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พ.ร. 01.41.136 - 137 / 58
5. คณะวิทยาการจัดการ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง พ.ร. 01.41.138 - 144 / 58
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง พ.ร. 01.41.145 - 148 / 58

นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าและคณะได้ไปดำเนินการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามอาคารต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลฯ และควรให้ดำเนินการฯ ดังต่อไปนี้

1. เครื่องปรับอากาศประจำอาคารต่างๆ รวมจำนวน 28 เครื่อง ต้องเปลี่ยนเบรกเกอร์เป็นชุดใหม่พร้อมแป้นพลาสติกทั้งหมด และควรติดตั้งอยู่ใกล้กับแป้น เปิด-ปิด (ยกเว้นเฉพาะ 2 เครื่องที่อาคารของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 3 ไม่ต้องเปลี่ยน)

2. คณะครุศาสตร์

2.1 ห้อง 224 ติดตั้งตัวคอนเดนซึ่งขีดระเบียงด้านนอกมาก เพื่อความปลอดภัยควรต้องใช้ชนิดยึดขาตัวคอนเดนซึ่งให้มั่นคงแข็งแรง

2.2 ห้อง 124 ให้ติดตั้งราวครอบท่อ PVC ให้เรียบร้อย

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.1 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโลหการ 5302 มอเตอร์สวิงที่ปรับทิศทางลมทำงานไม่ปกติ

3.2 ชั้น 3 ห้อง 4301 เครื่องปรับอากาศเปิดแล้วมีเสียงดัง และ รั่ว 1 เครื่อง

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.1 พบว่า เครื่องปรับอากาศ ห้อง 606 รั่ว


4.2 การต่อท่อน้ำทิ้ง ของทั้งห้อง 606 และ ห้อง 706 จะต้องต่อท่อน้ำออกทางท่อระบายน้ำ (ถ้าเป็นแบบเดิมจะทำให้น้ำขังบริเวณระเบียงอาคาร)

เครื่องปรับอากาศ (ห้องเรียน กอ.303)
พส.10.41.124/58 - พส.10.41.126/58



เครื่องปรับอากาศ (ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)

พส.10.41.127/58

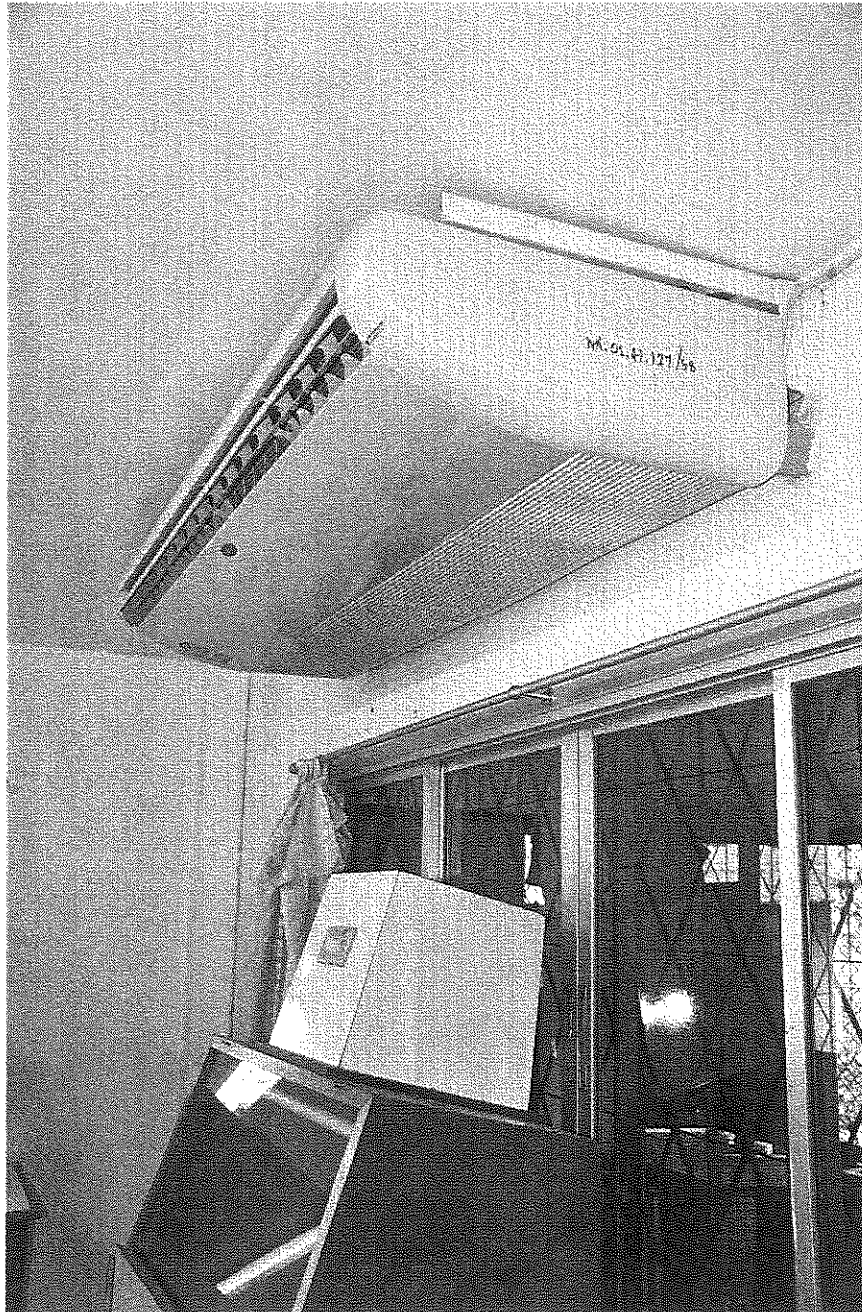

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จำนวน 4 เครื่อง

สถานที่ติดตั้ง	จำนวน	คอยล์ร้อน	คอยล์เย็น
1. ห้องเรียน 303	พ.ศ. 01. 41. 124 /58	38RGE036S210—BD 44LL4012406	42VFE012X310SWS1 S/N 44VM4516804
	พ.ศ. 01. 41. 125 /58 3	38RGE036S210—BD 44LL4012425	42VFE012X310SWS1 S/N 44VM4516802
	พ.ศ. 01. 41. 124 /58	38RGE036S210—BD 44LL4012429	42VFE012X310SWS1 S/N 44VA5518324
2. ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	พ.ศ. 01. 41. 127 /58 1	38RGE036S210—BD 44LJ4003760	42VFE012X310SWS1 S/N 44VA5518326

